



LINKKI 2012
Aluekortisto

SIUNTIO, KORPIRAUHA

22/2010

<input type="checkbox"/>	Pohjavesialue
<input checked="" type="checkbox"/>	Ranta-alue
<input checked="" type="checkbox"/>	Taajaan asuttu alue
<input type="checkbox"/>	Vedenottamon suoja-alue
<input type="checkbox"/>	Vesihuollon kehittämisalue
<input type="checkbox"/>	Muu erityisalue
<input type="checkbox"/>	Asetuksesta poikkeavat määräykset

Alueen kiinteistömäärä: n. 50 kpl


Kartoitus- ja neuvontakierros:

- kesäkuu–heinäkuu 2010
- Karolina Örnmark/ LUVY
- 37 kiinteistöä
- 40 kohdetta
- toteuma 74 %

V2 T3

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ

	kpl	%
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)	0/38	0/100
Asukasmäärä	87	
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)	0/24	0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)	14/10	58/42
Käymälän erillisviemärointi (kyllä/ ei)	3/15	17/83
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)	12/25	32/68
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)	3/15	17/83
Laittomat tapaukset	0	0

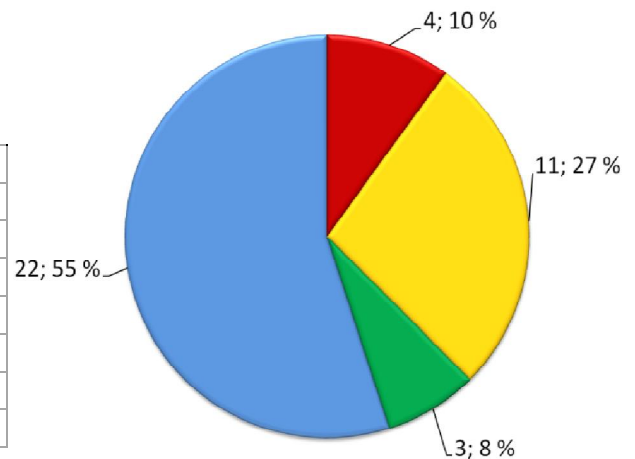


Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=40)


Korpirauhan kiinteistöt ovat vapaa-ajan käytössä ja suurella osalla vedenkulutus on vähäistä. Asutus on kuitenkin tiivistä ja sijaitsee rannan tuntumassa.

Vain pieni osa alueen jätevesijärjestelmistä on akuutissa uudistamistarpeessa. Pienen parantamisen tai seurannan tarpeessa on reilu neljännes järjestelmistä. Erityisesti sellaisilla kiinteistöillä, joilla vettä kuluu enemmän kuin vähäisiä määriä, mutta ei ole syytä olettaa, että ympäristölle aiheutuisi vaaraa, on seurattava tilannetta ja tarvittaessa tehostettava järjestelmää. Tavallisin järjestelmä on yksinkertainen maaperäkäsittely. Wc-vedet johdetaan alueella umpisäiliöihin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Miltei 40 % alueen järjestelmistä on rakennettu 2000-luvulla, mikä on hieman keskimääräistä enemmän. Ongelmia saattaa aiheuttaa se, että osa tonteista on hyvin tasaisia ja jätevesijärjestelmä sijaitsee lähellä rantaa, jolloin vedenpinnan noustessa vettä saattaa päästä järjestelmään.

Lainsäädäntö ja ympäristöhallinnon ohjeet ovat muuttuneet neuvontakierroksen jälkeen, joten uudistamistarve voi olla muuttunut.

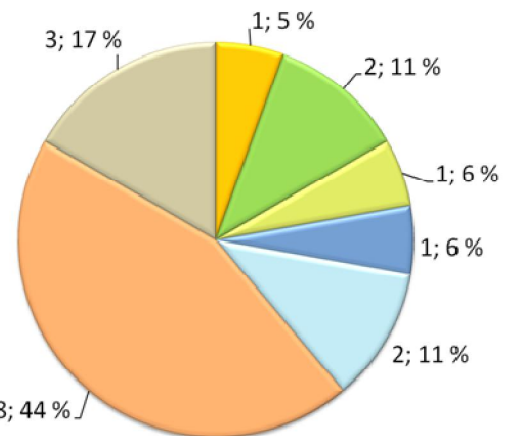

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=18)

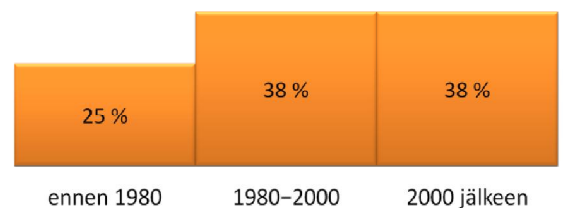

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=16)