


 <p><b>Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry</b> Västra Nylands vatten och miljö rf</p> <p><b>LINKKI 2012</b> Aluekortisto</p>	<b>RAASEPORI, BREDVIK</b>		<b>45/2012</b>
	<input type="checkbox"/> Pohjavesialue <input checked="" type="checkbox"/> Ranta-alue <input type="checkbox"/> Taajaan asuttu alue <input type="checkbox"/> Vedenottamon suoja-alue <input type="checkbox"/> Vesihuollon kehittämisalue <input type="checkbox"/> Muu erityisalue <input type="checkbox"/> Asetuksesta poikkeavat määräykset	Alueen kiinteistömäärä: n. 136 kpl  Kartoitus- ja neuvontakierros: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kesäkuu – heinäkuu 2012</li> <li>• Karolina Örnmark/ LUVY</li> <li>• 106 kiinteistöä</li> <li>• 130 kohdetta</li> <li>• toteuma 78 %</li> </ul>	
			<b>V2 T3</b>

### TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ


	kpl	%
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)	13/117	10/90
Asukasmäärä	299	
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)	0/119	0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)	87/36	71/29
Käymälän erillisviemärointi (kyllä/ ei)	25/101	20/80
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)	35/95	25/75
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)	15/115	12/88
Laittomat tapaukset	0	

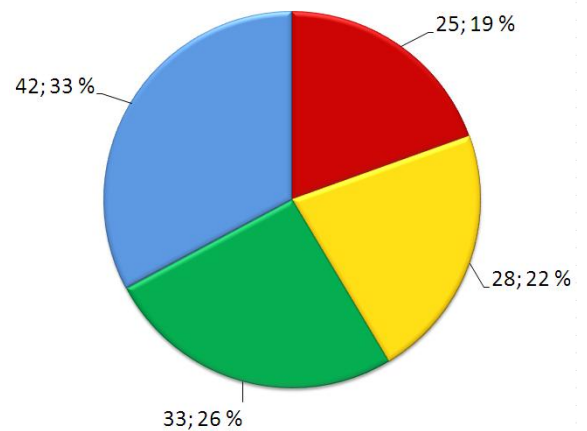


Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=128)

Valtaosa alueen kiinteistöistä on vapaa-ajan käytössä. Asutus on tiivistä ja sijaitsee lähellä rantaa. Alueen asukkaat saavat vetensä omista talousvesikaivoista.

Vajaa 20 % alueen järjestelmistä on akuutissa uudistamistarpeessa. Pienen parantamisen tai seurannan tarpeessa on vajaa neljännes järjestelmistä. Jo nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä ovat reilu neljäsosa järjestelmistä, mikä on keskimääräistä enemmän. Järjestelmien välillä on paljon hajontaa, mutta tavallisimmat järjestelmät ovat saostussäiliö kaikille jätevesille, yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille vesille sekä umpisäiliö wc-vesille ja imeytyskenttä. Muun järjestelmän joukossa löytyy mm. maahanimeytys tai maasuodattamo harmaille vesille sekä harmaavesisuodatin. Vajaa puolet järjestelmistä, jotka ovat saaneet keltaisen arvion, vaatii ainoastaan umpisäiliön hälyttimen lisäyksen. Yli puolet kohteista on rakennettu 2000-luvulla, mikä on hieman keskimääräistä enemmän. Kaksi alueen kohteista on ikävapautuksen piirissä.

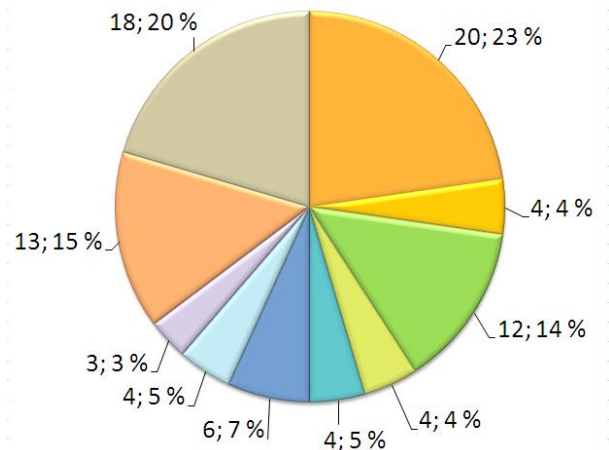

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=88)

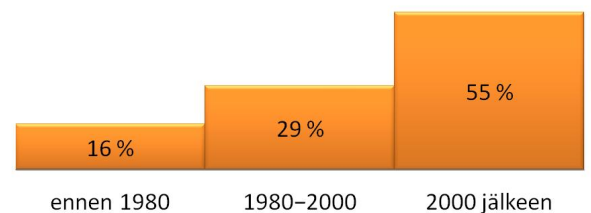

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=82)