



LINKKI 2016  
Aluekortisto

## LOHJA, SAUKONPÄÄ JA ANTIAINEN

134/2016

<input type="checkbox"/>	Pohjavesialue
<input checked="" type="checkbox"/>	Ranta-alue
<input type="checkbox"/>	Taajaan asuttu alue
<input type="checkbox"/>	Vedenottamon suoja-alue
<input type="checkbox"/>	Vesihuollon kehittämialue
<input type="checkbox"/>	Muu erityisalue
<input checked="" type="checkbox"/>	Asetuksesta poikkeavat määräykset

Alueen kiinteistömäärä: n. 63 kpl


### Kartoitus- ja neuvontakierros:

- kesä-heinäkuu 2016
- Virve Ståhl / LUVY
- 51 kiinteistöä
- 56 kohdetta
- toteuma 81 %

V3 T3

### TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ

	kpl	%
<b>Asutuksen tyyppi</b> (kiinteä/ vapaa-aika)	1/55	2/98
<b>Asukasmäärä</b>	107	
<b>Vedenhankinta</b> (vesijohto/ oma kaivo)	0/50	0/100
<b>Kaivotyyppi</b> (pora-/ rengaskaivo)	9/41	18/72
<b>Käymälän erillisviemäröinti</b> (kyllä/ ei)	5/4	56/44
<b>Jätevesiselvitys/-suunnitelma</b> (kyllä/ ei)	29/27	52/48
<b>Käyttö- ja huolto-ohje</b> (kyllä/ ei)	6/15	29/71
<b>Kiireelliset tapaukset</b>	0	0

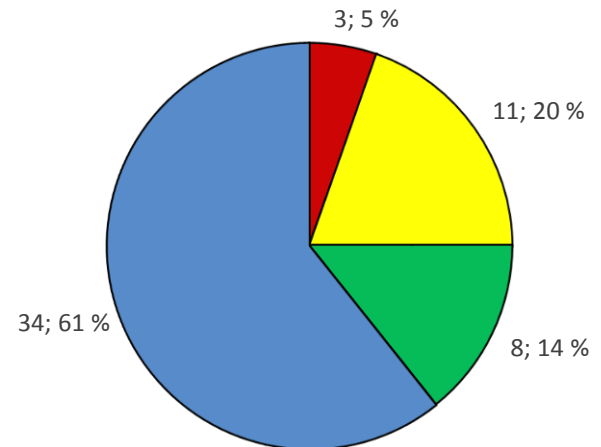


### YHTEENVETO

Saukonpään ja Antiaisten alueella kaikki kohteet yhtä lukuun ottamatta ovat vapaa-ajan käytössä. Valta-osa saa talousvetensä omista kaivoista, joista rengaskaivot ovat yleisimpiä. Kuudella kohteella käytetään vain järvivettä ja monelle mökille tuodaan talousvesi mukana. Saukonpään ja Antiaisten alueella asutus on pääasiassa ranta-alueella.


Yli 60 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien kohteista. Akuutissa uudistamistarpeessa on vain kolme järjestelmää. Yksi näistä on vanha imeytyskenttä harmaille vesille ja kaksi yksinkertaisia maaperäkäsittelyitä suuremmille määriille harmaata jätevettä. Pienen parannuksen puutteessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytint. Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmää ovat kaksoisviemäröintejä ja uusia harmaiden vesien käsittelyjärjestelmiä. Suurempien jätevesimäärien järjestelmien skaala on laaja.

Suurella osalla alueen kohteista muodostuu vain vähäisiä määriä jätevettä ja hyvin harva nykyinen asukas on suunnitellut tekevänsä muutoksia vesivarusteluun lähivuosina. Alueen asukkaat olivat kiinnostuneita järvien kunnosta ja Antiaisella otetaan vuosittain vesinäytteet omalla kustannuksella.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=56)

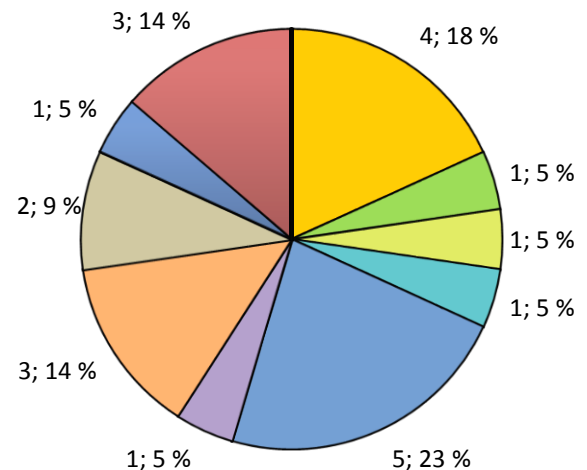

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=22)

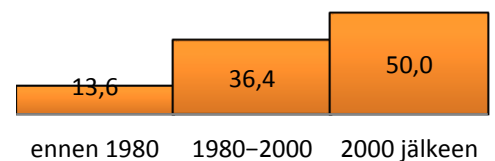

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=22)