

	Grundvattenområde
X	Strandområde
	Tätbebyggt område
	Skyddsområde för vattentag
	Område potentiellt för vattenandelslag
	Annat specialområde
	Från förordningen avvikande bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 28 st.

Karterings- och rådgivningsrunda:

- juli 2010, maj 2011
- Joonas Mämmelä/ LUVY
- 18 fastigheter
- 18 objekt
- förverkligande 64 %

V2 T2

### STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	12/6	67/33
Invånarantal	30	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	0/18	0/100
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	6/12	33/67
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	1/14	7/93
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	2/16	11/89
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	0/15	0/100
Olagliga fall	0	0

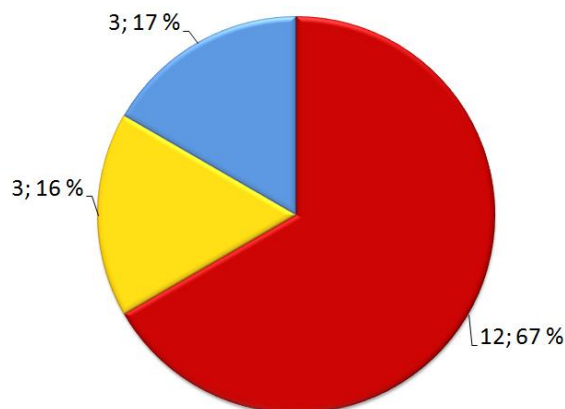


Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=18)

### SAMMANDRAG

Mustlahti har både åretruntboende och fritidsboende. Alla fastigheter får vatten från egna hushållsvattenbrunnar.

Hela 67 % av avloppsvattensystemen har ett akut förnyelsebehov, vilket är mer än genomsnittet. Vidare behöver 16 % av systemen små förbättringar eller uppföljning. Det vanligaste systemet i området är sluten tank för allt avloppsvatten. På fastigheter med normal mängd avloppsvatten fanns även infiltreringsanläggning för allt avloppsvatten samt slamavskiljare för grävatten. Systemen är äldre än genomsnittet, hela 64 % av systemen är byggda innan år 1980.

Lagstiftning och miljöförvaltningens direktiv har sedan rådgivningsrundan ändrats så förnyelsebehovet kan ha förändrats.

Mustlahti hör till vattenverkets utvecklingsområde och invånarna är redan aktiverade i vattenverkets byggande. För att projektet ska gå smidigt framåt i god tid innan övergångsperiodens slut är det väldigt viktigt med stöd från kommunen/vattenverket.

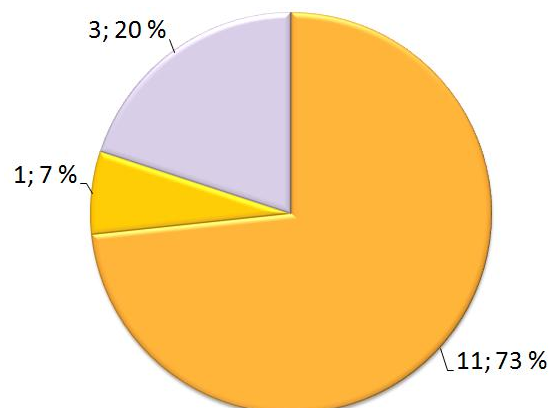


Bild 2. Typ av system (n=15)

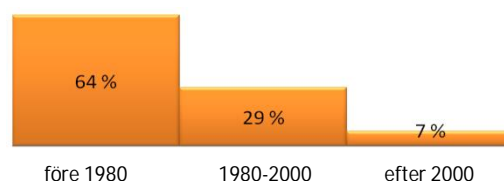


Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=14)