 <p>LINKKI 2012 Områdesregister</p>	LOJO, MÄNTYLÄ		31/2011													
	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>Grundvattenområde</td></tr> <tr><td></td><td>Strandområde</td></tr> <tr><td></td><td>Tätbebyggt område</td></tr> <tr><td></td><td>Skyddsområde för vattentag</td></tr> <tr><td></td><td>Område potentiellt för vattenandelslag</td></tr> <tr><td></td><td>Annat specialområde</td></tr> <tr><td>X</td><td>Från förordningen avvikande bestämmelser</td></tr> </table>	X	Grundvattenområde		Strandområde		Tätbebyggt område		Skyddsområde för vattentag		Område potentiellt för vattenandelslag		Annat specialområde	X	Från förordningen avvikande bestämmelser	<p>Områdets fastighetsmängd: ca 34 st.</p> <p>Karterings- och rådgivningsrunda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • juni-juli 2011 • Joonas Mämmelä/ LUVY • 27 fastigheter • 27 objekt • förverkligande 79 %
X	Grundvattenområde															
	Strandområde															
	Tätbebyggt område															
	Skyddsområde för vattentag															
	Område potentiellt för vattenandelslag															
	Annat specialområde															
X	Från förordningen avvikande bestämmelser															
			V2 T1													

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	27/0	100/0
Invånarantal	70	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	7/20	26/74
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	15/5	75/25
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	5/22	19/81
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	7/20	26/74
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	4/23	15/85
Olagliga fall	0	0

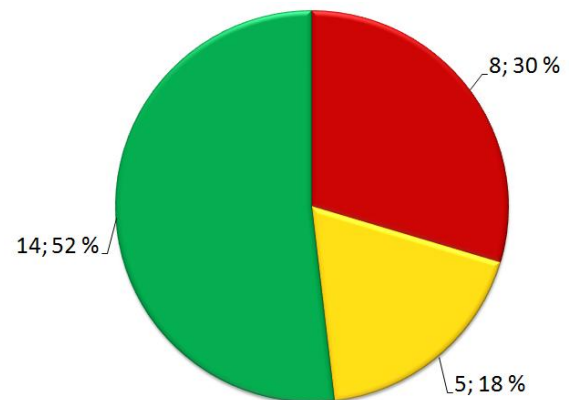


Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=27)

SAMMANDRAG

All bosättning är fast bosättning. Sju fastigheter har vattenledning, men majoriteten får sitt vatten från egna hushållsvattenbrunnar. Till det karterade området hör två områden: Mäntyläs vanliga glesbygd samt Mäntylä grundvattenområde.

Aningen mer än hälften av de karterade fastigheterna i området har system som är i skick, vilket är klart fler än genomsnittet. Delvis förklaras detta med att det i området finns flera infiltreringsanläggningar som är byggda före 2000-talet men som rådgivaren ansåg vara i tillräckligt gott skick för att fylla förordningens krav. Resten av objekten har ett akut förnyelse-behov, eller behöver små förbättringar eller uppföljning. Vanligaste förekommande systemet är infiltrations-anläggning för allt avloppsvatten. Vanliga är även endast slamavskiljare för allt avloppsvatten samt reningsverk för allt avloppsvatten. Åldersfördelningen är ganska jämn, system byggda före 1980 är något fler än genomsnittet. Två fastigheter omfattas av åldersundantag.

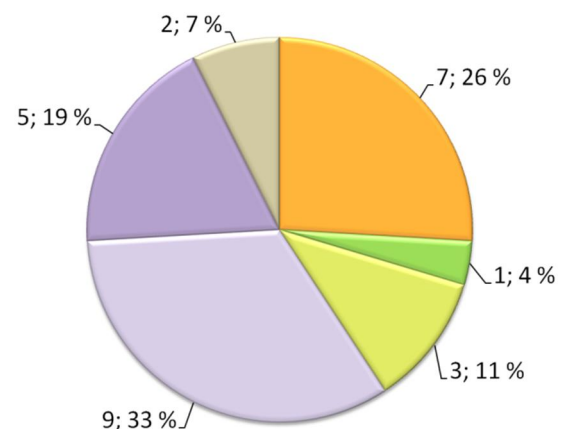


Bild 2. Typ av system (n=27)

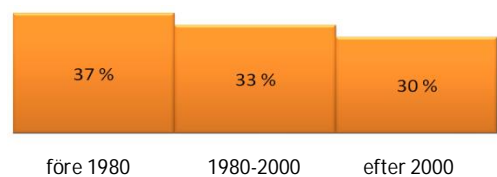


Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=27)